


DUKTUS LITINOVÉ SYSTÉMY

VODOVODNÍ POTRUBÍ OCM
OBAL CEMENTOVOU MALTOU

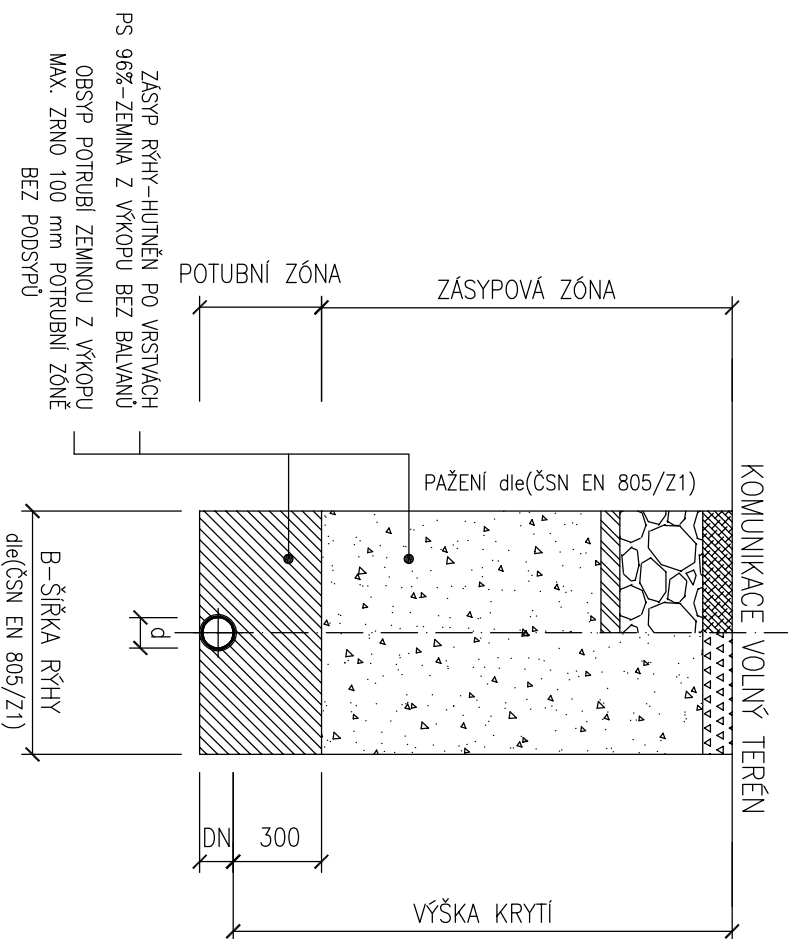

POZN.:
DNO VÝKOPU BUDE ZBRAVENO OSTRÝCH PŘEDMĚTŮ A KAMENIVA
POD HRDLA VYHLUBIT KLINKY KVŮLI DOSEDÁNÍ NA CELOU PLOCHU
POTRUBÍ OPATŘIT VÝSTRAŽNOU FÓLII ČI SIGNALIZAČNÍM VODIČEM
ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU DO 100 mm ZRNA V POTRUBNÍ ZÓNĚ
NEPOUŽÍVAT SLINŮ, JILY NAPLAVENINŮ ATP.

dle(ČSN EN 805/Z1) – DOPORUČENÁ NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY PŘI HUTNĚNÍ OBSYPU

SKLON SVAHU VÝKOPU	OD < 0,4 m	OD mezi 0,4 a 1,0 m	OD větší než 1,0 m
B>75° nebo pažený výkop	OD + 0,7 m	OD + 0,8 m	OD + 0,9 m
60° < B > 75°	OD + 0,6 m	OD + 0,6 m	OD + 0,7 m
B < 60°	OD + 0,5 m	OD + 0,5 m	OD + 0,6 m