


# DUKTUS LITINOVÉ SYSTÉMY

VODOVODNÍ POTRUBÍ STANDARD  
VODOVODNÍ POTRUBÍ ZINEK PLUS

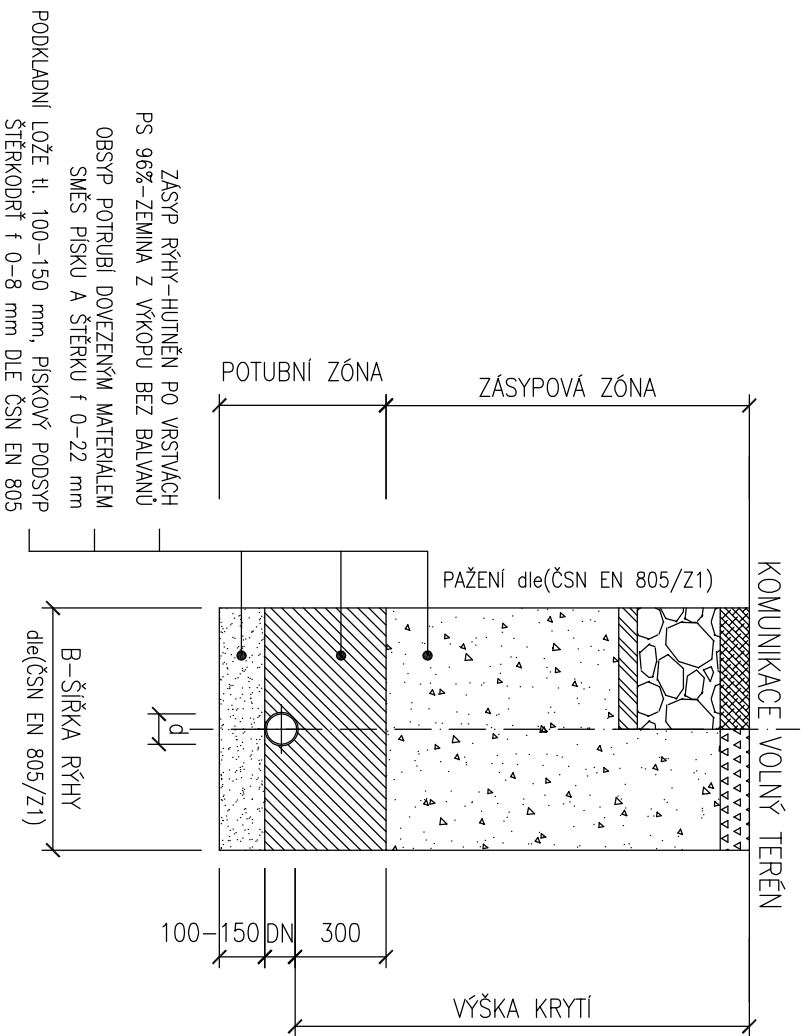

POZN::  
DNO VÝKOPU BUDE ZBAVENO OSTRÝCH PŘEDMĚTŮ A KAMENIVA  
POD HRDLA VYHLUBIT KLINKY KVŮLI DOSEDANÍ NA CELOU PLOCHU  
POTRUBÍ OPATŘIT VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ  
ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU, KROMĚ TR. 5 A SLINŮ, JILŮ NAPLAVENIN ATP.

ZÁSYP PŘI HJUTNĚNĚ PŘI HJUTNĚNĚ  
PS 96% - ZEMINA Z VÝKOPU BEZ BALVANŮ  
OBSYP POTRUBÍ DŮVEZENÝM MATERIÁLEM  
SMĚS PÍSKU A ŠTĚRKU f 0-22 mm  
PODKLADNÍ LOŽE tl. 100-150 mm, PÍSKOVÝ PODSYP  
ŠTĚRKODŘÍ f 0-8 mm DLE ČSN EN 805

dle(ČSN EN 805/Z1) - DOPORUČENÁ NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY PŘI HJUTNĚNĚ OBSYPU

SKLON SVAHU VÝKOPU	OD < 0,4 m	OD mezi 0,4 a 1,0 m	OD větší než 1,0 m
B>75° nebo požehný výkop	OD + 0,7 m	OD + 0,8 m	OD + 0,9 m
60° < B >75°	OD + 0,6 m	OD + 0,6 m	OD + 0,7 m
B <60°	OD + 0,5 m	OD + 0,5 m	OD + 0,6 m